
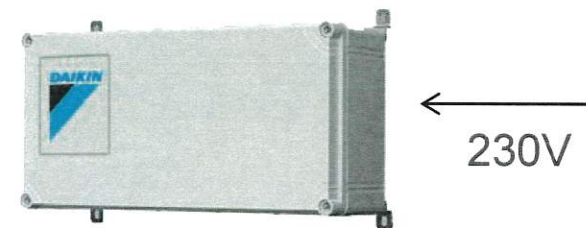
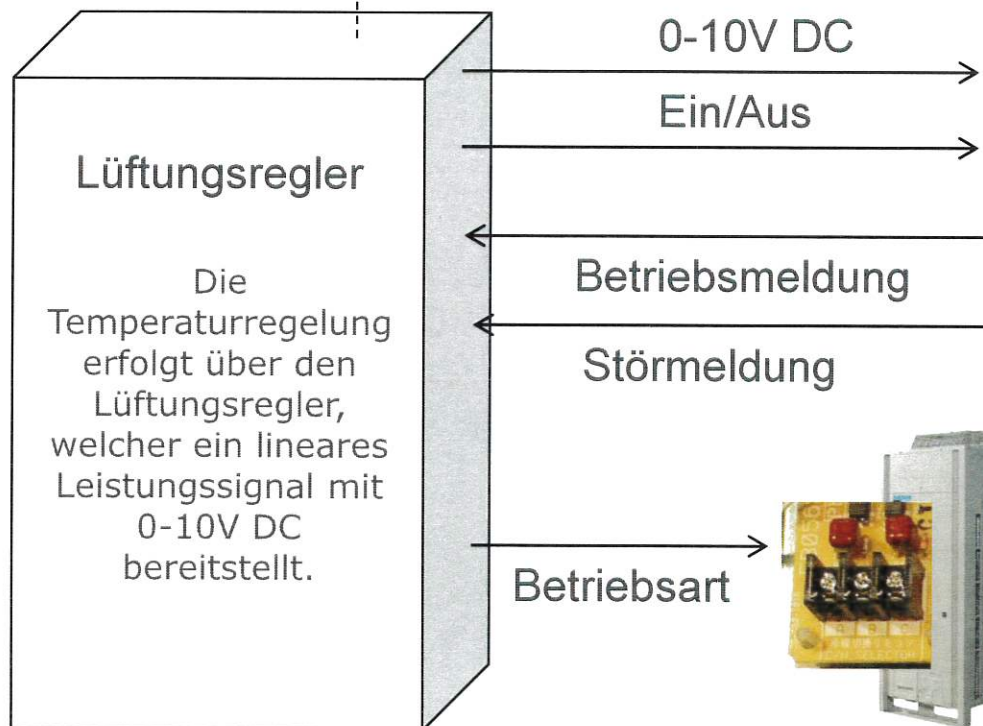


W-Regelung

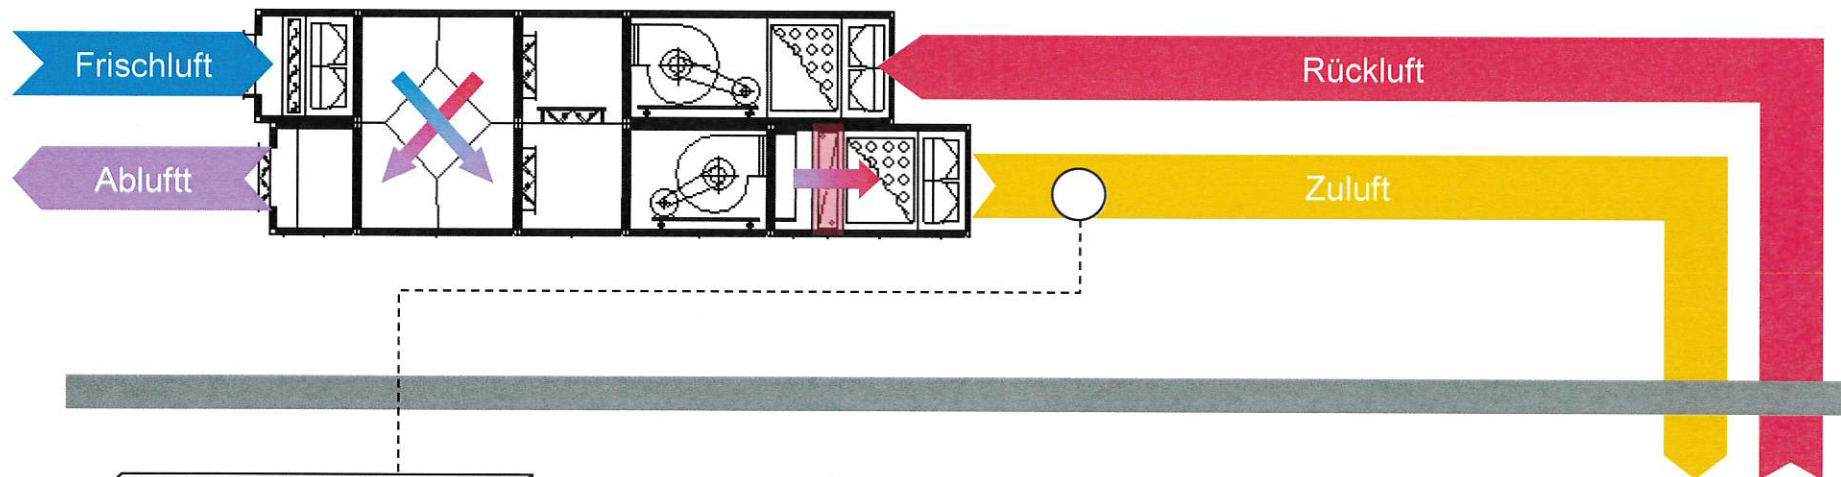


EKEQFCBA

- Aktive W-Regelung
- Geschützte Außenmontage möglich
 - Zulässige Außentemperatur -10°C bis 40°C
 - Keine Sonneneinstrahlung

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60637
U.S.A.

W-Regelung

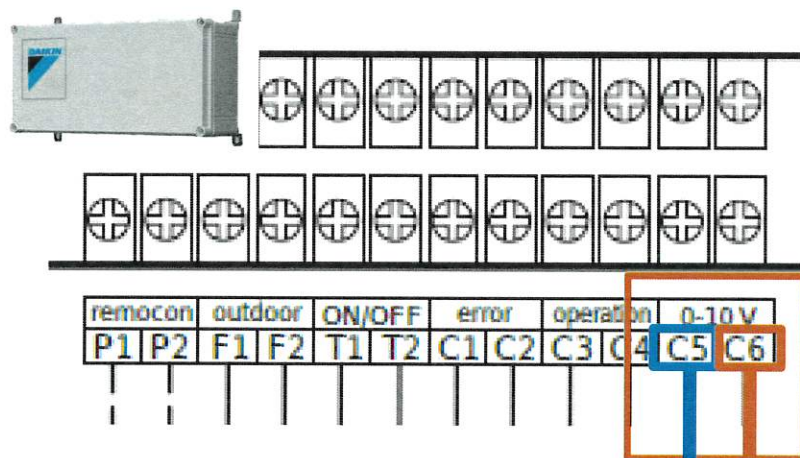


Lüftungsregler

0- 10 V DC Leistungssignal

C5 - Minus

C6 - Plus

Leistung Kühlen und Heizen

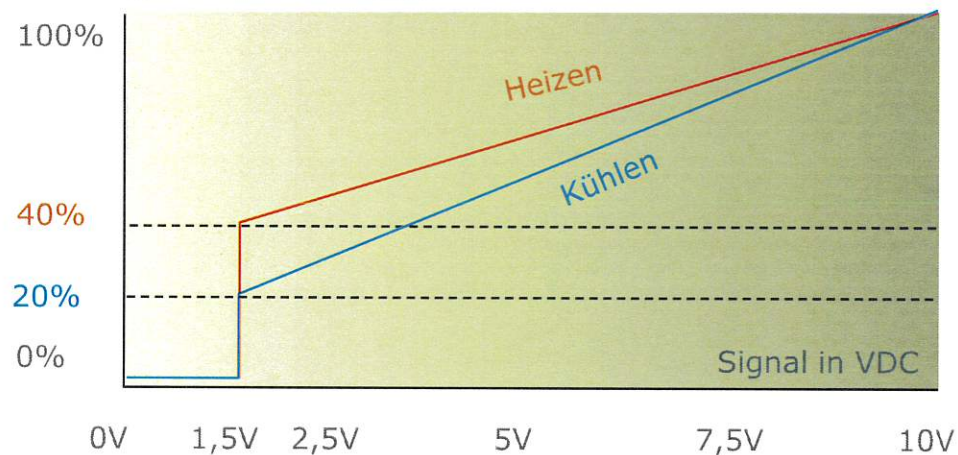


Beispielpunkte:

Schritt	Spannung des Reglers (bauseitig) ^(*)	Systemleistung ^(†)	T _o bei Kühlbetrieb	T _c bei Heizbetrieb
1	0,8 V	0% (AUS)	—	—
2	2,5 V	40%	13,5°C	31°C
3	5 V	60%	11°C	36°C
4	7,5 V	80%	8,5°C	41°C
5	9,2 V	100%	6°C	46°C


(*) Die angegebenen Spannungen bezeichnen den Mittelpunkt der jeweiligen Stufe.
(†) Die in der Tabelle oben angegebene Leistungen sind nicht exakt. Die Verdichter-Frequenz kann variieren, und das hat Auswirkungen auf die Systemleistung.

W-Regelung

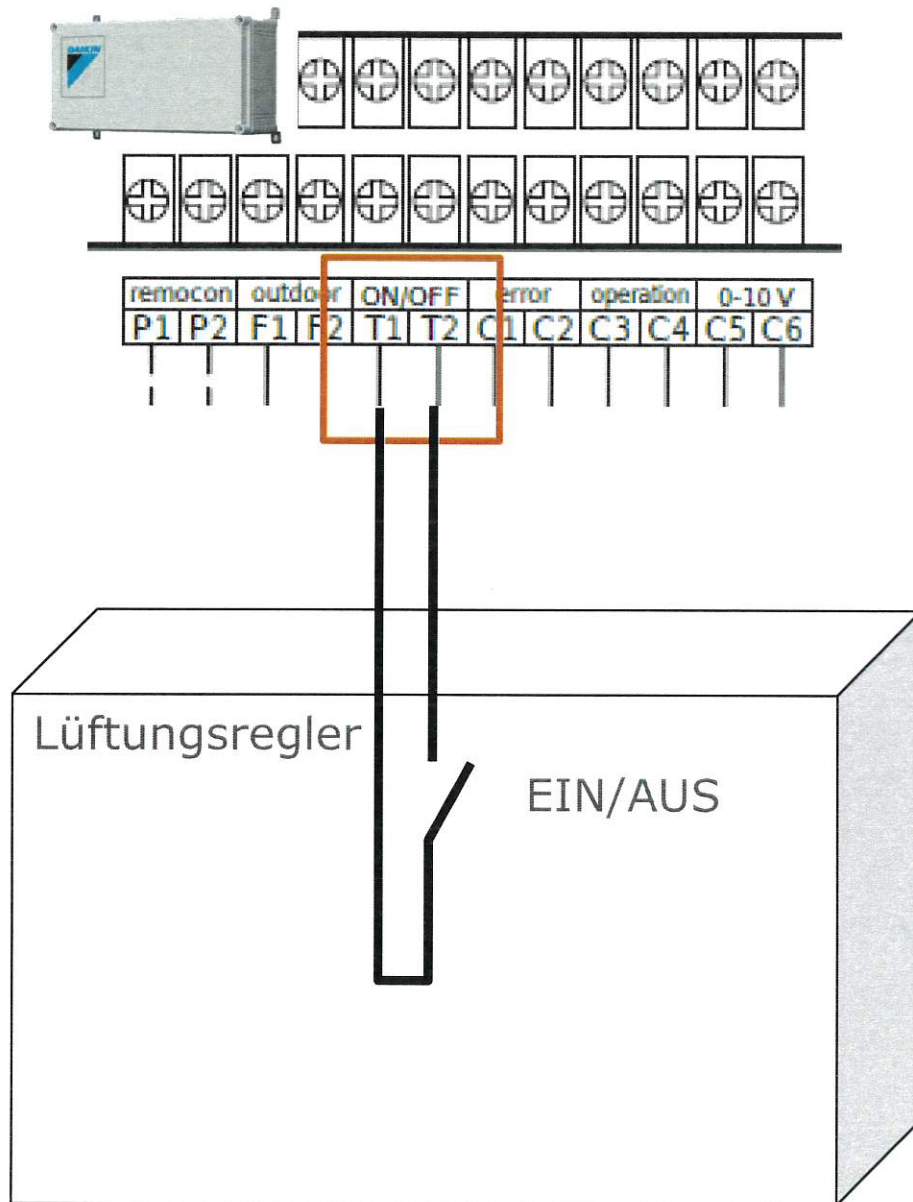

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU

W-Regelung

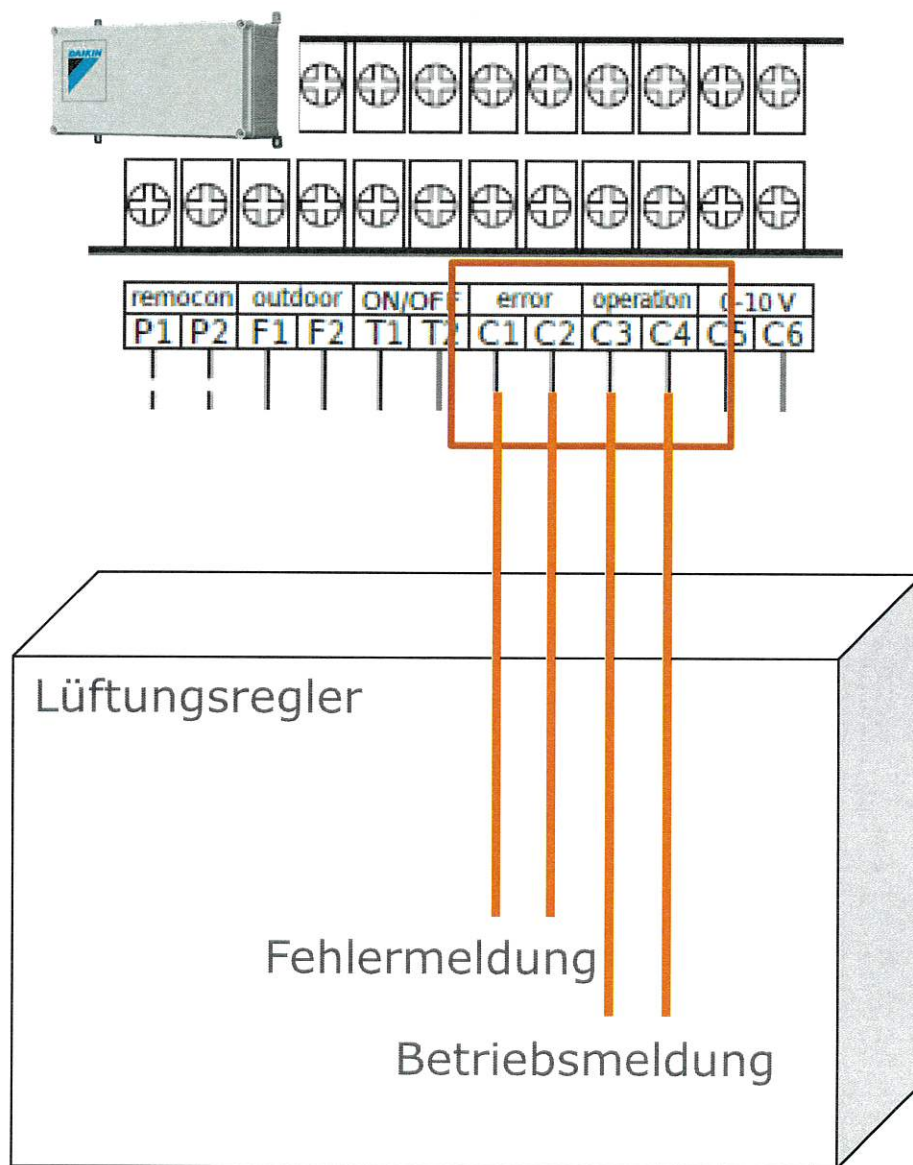

W-Regelung

