



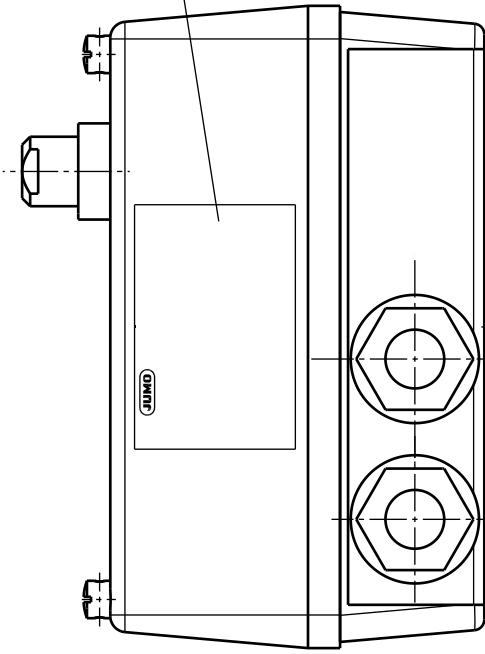


2 Typenschild

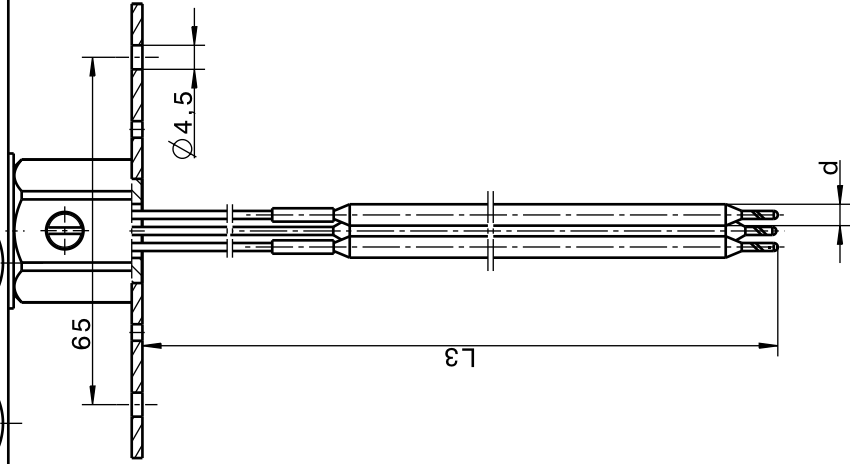


2 Kennzeichen

Fabr. JUMO Typ: WTHFc-2 23V 80/U-SW
TN-Nr.: 60003147

Einstellwerte: Ventilator 40°C
Brenner 1 (Wächter) 75°C
Brenner 2 (Stufe 2) 65°C
Differenzskala auf +
STB 100°C

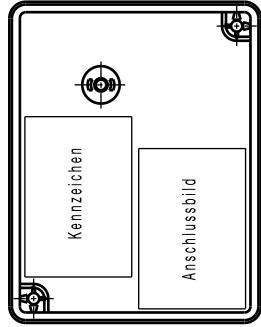


Gehäuse-D (Unteransicht)

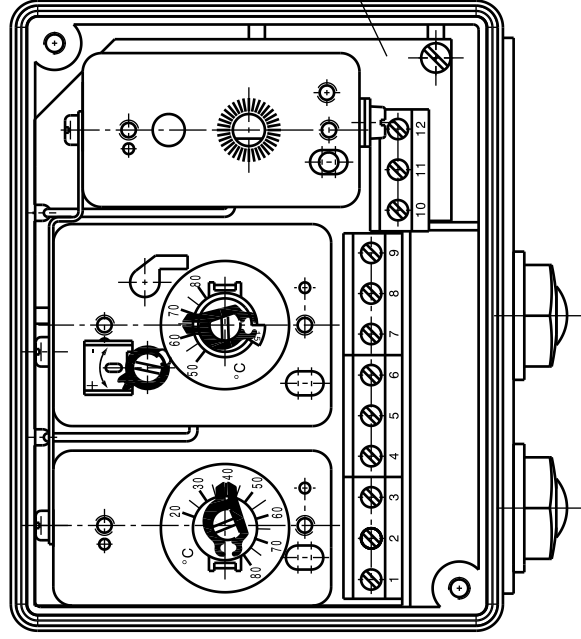

1

2 Anschlussbild

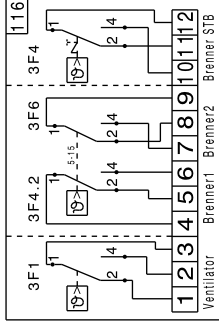

Pos.	RB Syst. 2 TR: [°C]	+20+ 80	Fertigungstoleranz
RB Syst. 23 TW: [°C]	+50+ 80		*
Folgek.	[K] 0 bis +10		— — — —
Grenz# Syst. 80 STB: [°C]	+100		*
So Syst. 2 TR: [K]	5-7		— —
So Syst. 2 TW: [K]	5-7		— —
Anschluß			— —
Werkst. — — — I	CuZn		*
Werkst.-Nr.			— —
max. Fühlertemp. [°C]	+200		— —
L	[mm]		+12/-12 mm
L ₂	[mm]		≤500 = +15/-15mm >500 = 1000 = +100/-20mm >1000 = +200/-50mm
L ₃	[mm]	1250	+100/-20 mm
L _z TR/TW	[mm]		+2/-2 mm
L _z STB	[mm]		+2/-2 mm
d	[mm]	4	+0.3/-0.1 mm
Volumen	[cm ³]		+1/-1 %
Vordruck	[mm]		+0.05/-0.05 mm
Weitere Angaben		*60.45/4	
n. Typenblatt			
Betriebsanleitung			
Grundtyp			69.887-F01.00.00-2
TN		60003147	
Nordluft Art.-Nr.		23214	

Lfd-Nr.	Halbzeug	Werkstoff-Nr.	DIN-Kurzbezeichnung	Oberfläche
Beerb.	29.01.2007	Schloß	WTHFc-223V80/U-SW	03 K/E 600641
Gepr.	29.01.2007	Lotz	Bearbeitung	02 K/E 600622
Norm.	---	---	60451500A00Z001	01 K/E 600440
Ges.	---	---	Zeichnungs-Nr. K001	00 K/E 600440
Ersatz für Nr.				29.01.2007
Maßstab 1:1				29.01.2007
Maße ohne Toleranzangabe DIN ISO 2768-m				29.01.2007
JUMO GmbH & Co. KG Fulda Germany				29.01.2007
DIN A3				01/01