



EBM 230V 1~ + CON

Die Spannung, welche vom Fehlermelderelais geschaltet wird (z. B. 24 VDC) darf dann keine elektrische Verbindung zum 10 V-Ausgang, 0-10 V-Steuereingang und GND besitzen (galvanisch getrennte Schnittstelle).


Start $> 1,3V$
Stop $< 0,9V$

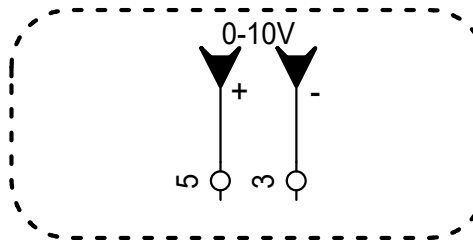

Alternativ

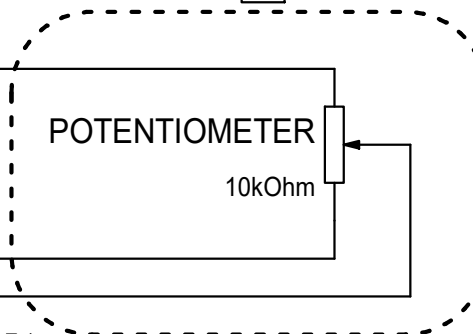

Dose

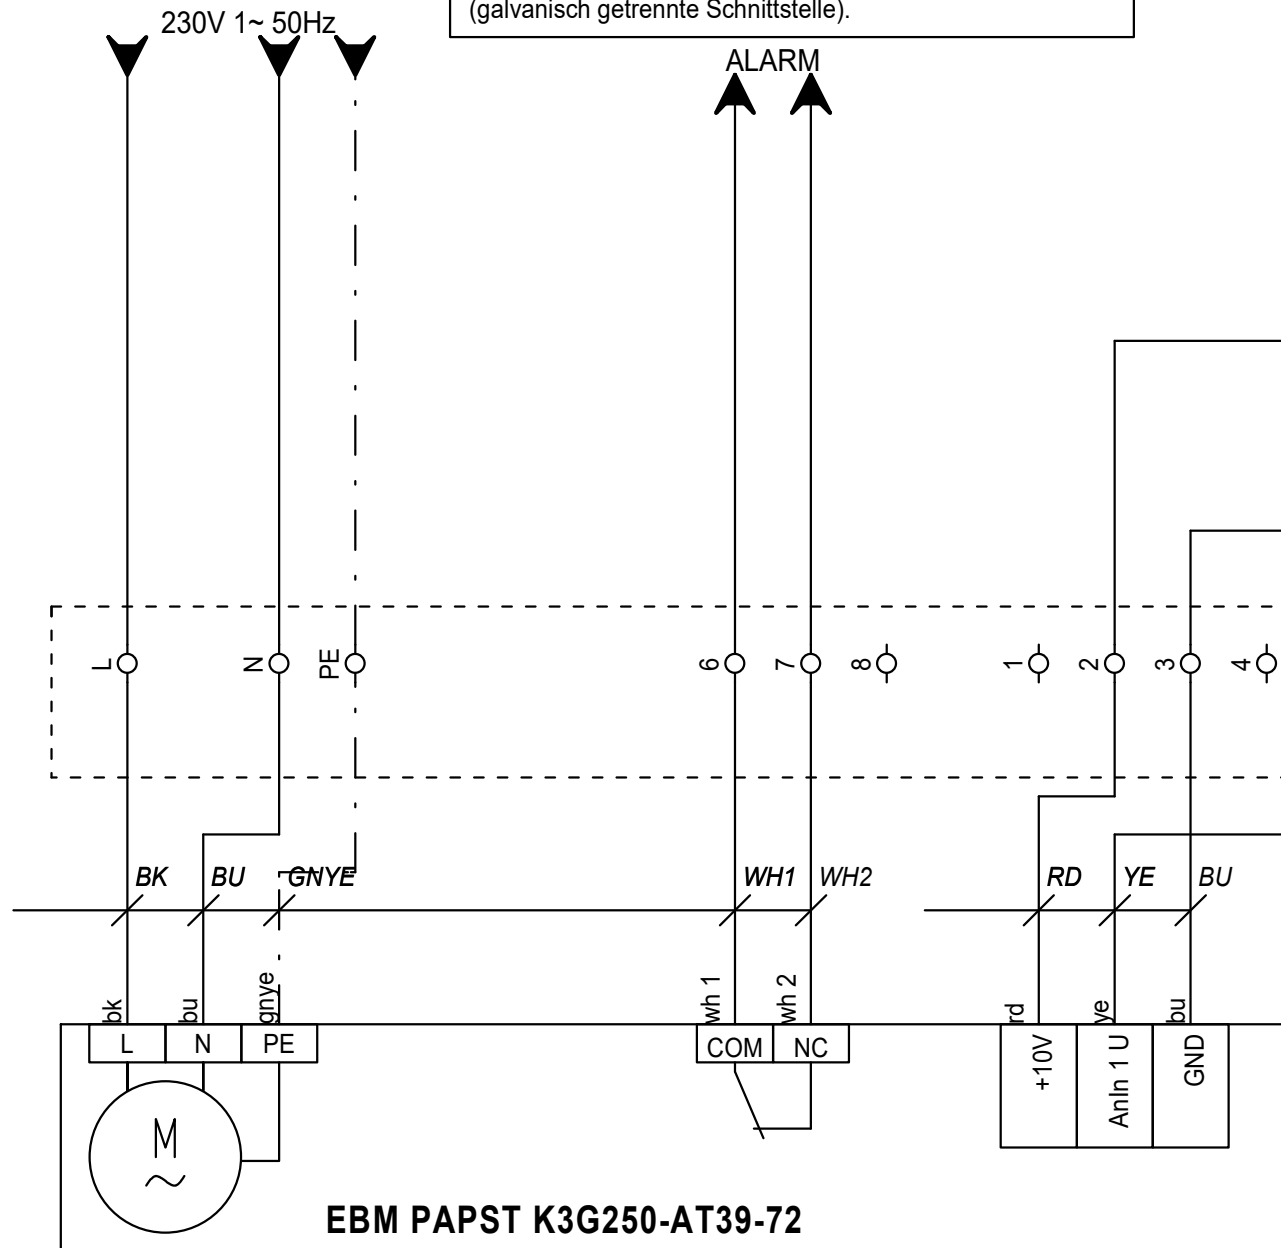

EBM PAPST K3G250-AT39-72