


Abdeckung, 4p, für Kabelschuh, Baugröße 2
**Typ
Katalog Nr.**
**NZM2-4-XKSAE
119870**

Lieferprogramm

Zubehör			Anschlussabdeckung
Leiteranzahl			4-polig
verwendbar für			NZM2(-4), PN2(-4), NS2(-4)
Anschlussquerschnitte			
Leiterart			
Cu		mm ²	1 x 10 - 185 2 x 4 - 70
Anschlussquerschnitte			
Al		mm ²	1 x 10 - 50 2 x 10 - 50
Hinweise			
Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-poligen Schalter sowie Isolierplatte.			
Berührungsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen an Schraubanschluss*			
Bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial Schutzart IP2X			


Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bauartnachweis IEC/EN 61439			
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen			
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Anheben			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Aufschriften			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken			Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln			Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften			
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung			Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit			Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion			Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasentrennung für Leistungsschalter (EC002035)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Phasentrenner für Leistungsschalter (ecI@ss10.0.1-27-37-04-25 [ACN959011])

Abmessungen

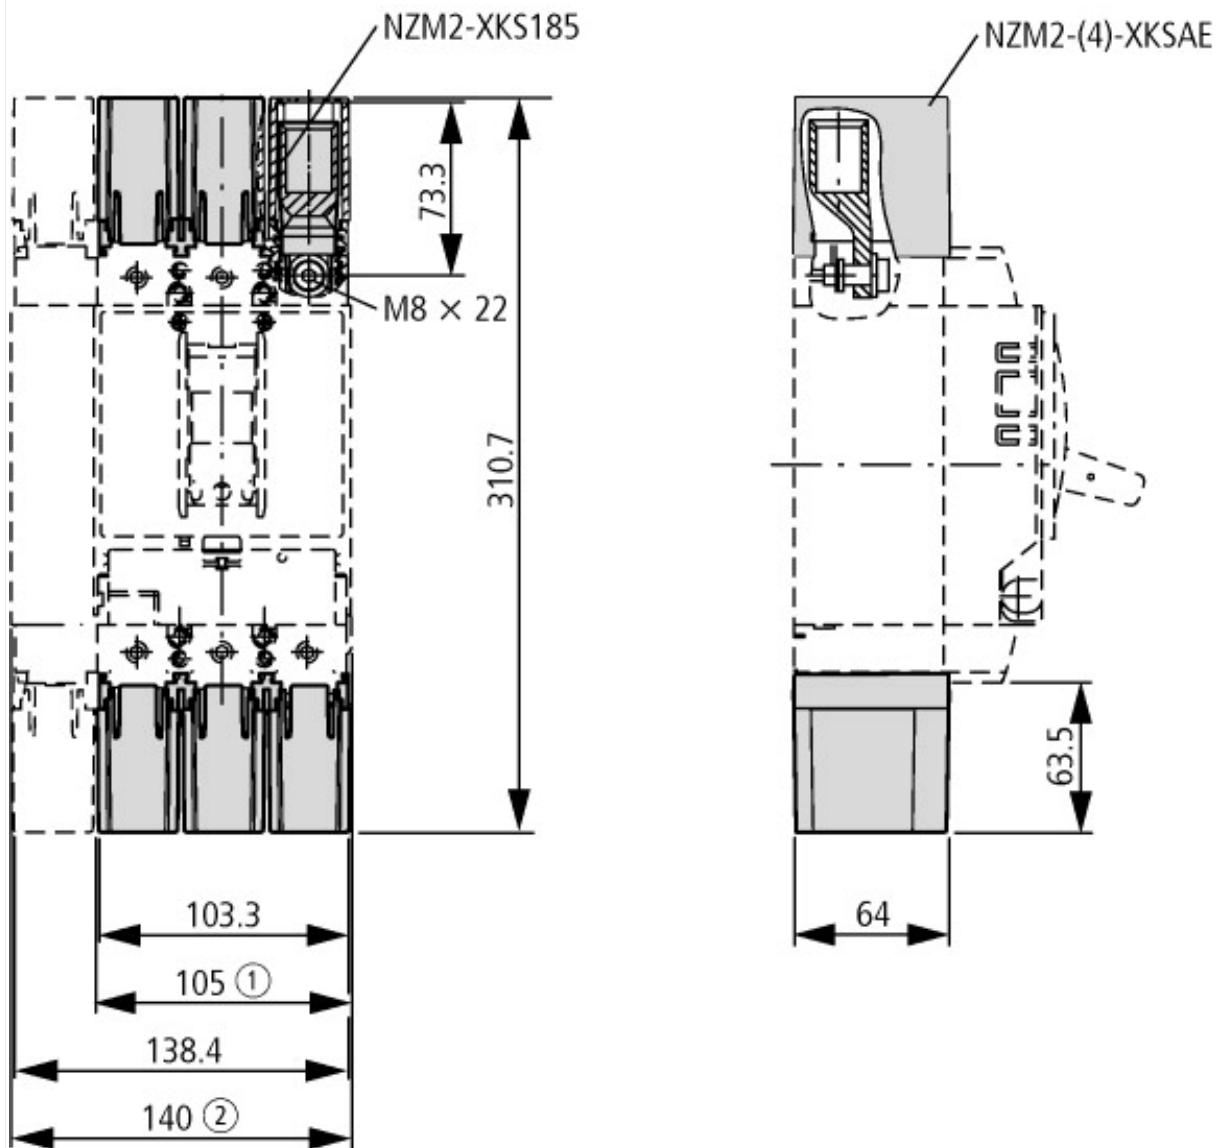

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01219044Z (AWA1230-2513) Kabelschuhabdeckung, einzeln

IL01219044Z (AWA1230-2513)
Kabelschuhabdeckung, einzeln

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219044Z2011_02.pdf